




Sprendimo naudingumo koeficientas

Mūsų skaičiavimai rodo, kad pritaikius visas minėtas priemones gaminamos šilumos efektyvumas galėtų būti:

1:16 t.y. 1 perkamos elektros kWh pagamina iki 16 šilumos kWh karšto vandens ruošimui

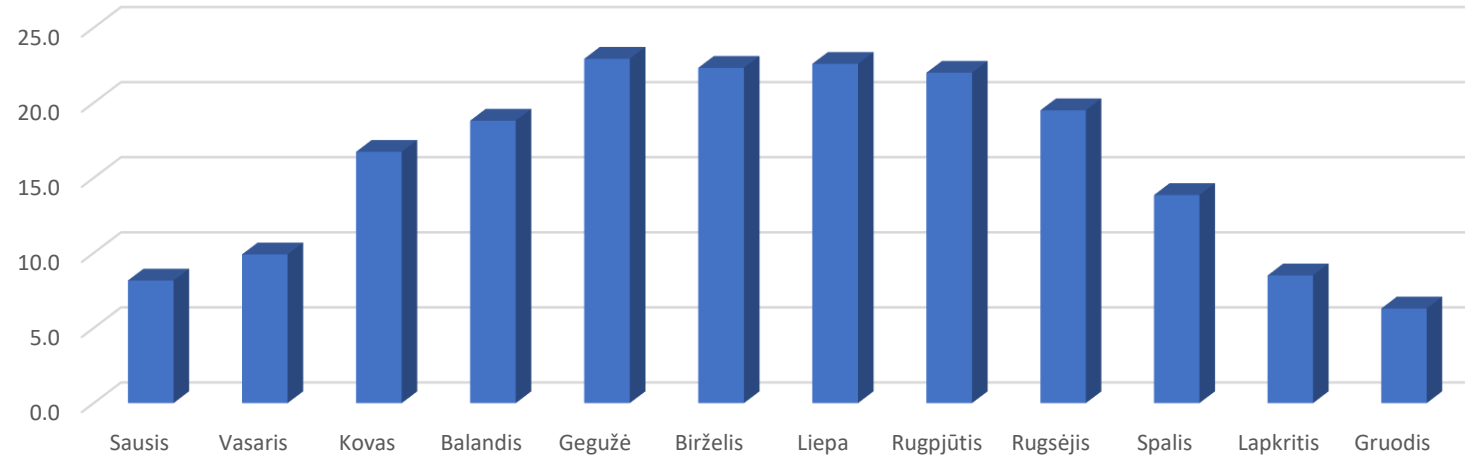

Vertinant kad šilumos poreikio vasaros metu nėra vidutinis koeficientas:
1:8 t.y. 1 perkamos elektros kWh pagamina iki 8 šilumos kWh šilumos ruošimui

